


別紙 3

多久市立病院 配置図（航空写真）

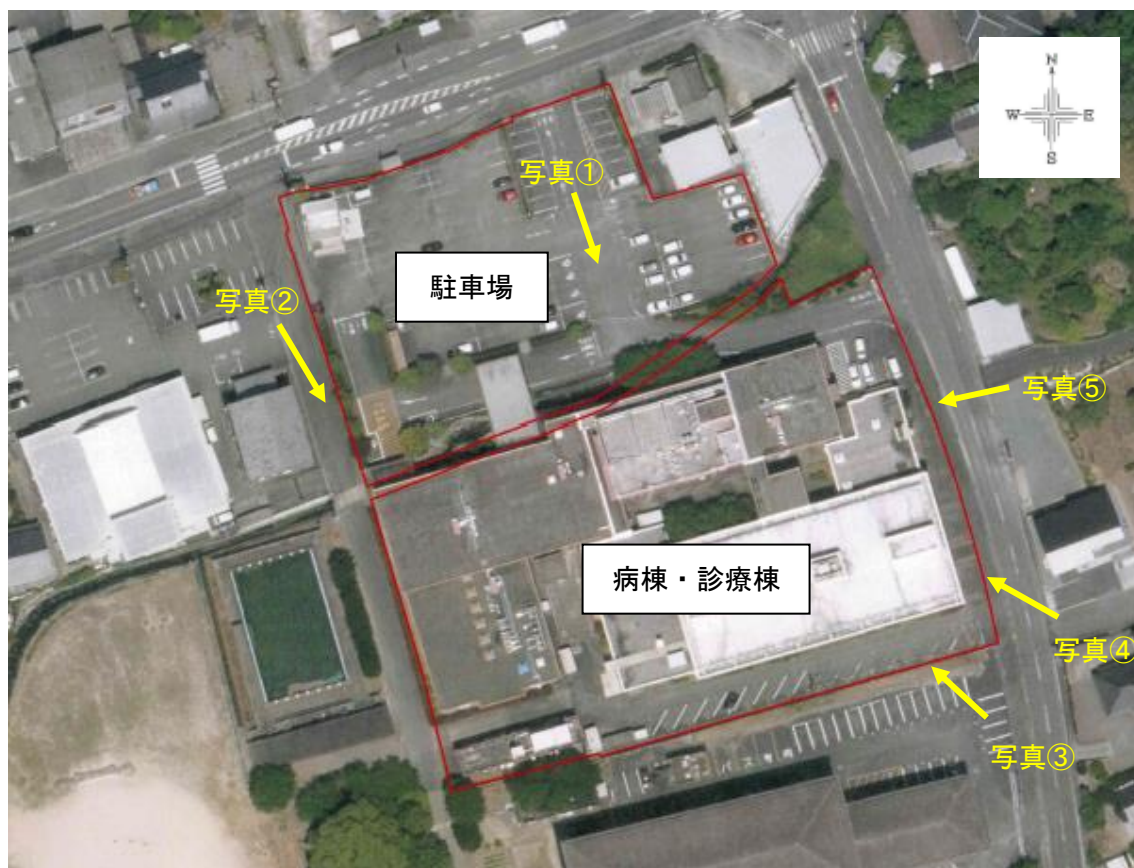

本サウンディング調査の対象区域は赤い枠線内になります。病棟・診療棟敷地と駐車場敷地の間に河川が横断しています。

※写真①～⑤及びその矢印は、別紙 4（施設写真）の撮影方向を示しています。